

# \* Dale vassverk

Fagsamling va Skjolden 5.-6. april





- \* Bakgrunn vassverket
- \* 1979
- \* Brønn i fjell
- \* 130 pers
- \* Næringsmiddel/omsorgssenter/reiseliv/skule
- \* UV
- \* 3 basseng
- \* Ein del problem tidlegare
- \* Beliggenheit

## \* Dale vassverk




01.04.2017  
Målestokk 1:4000

- \* Logg:
- \* 29.12. 20.15 Nabo varsler teknisk vakt, Flyt møk!!
- \* 29.12 20.30 Telefon brannvesenet
- \* Ureining SBR
- \* 29.12. Varslingsmelding
- \* **23:53:18 På grunn av forureining/fare for forureina drikkevattn må alle som er tilkoplta Dale vassverk inntil vidare koke vatnet.**

**\* Dale vassverk**

Table 1  
Date: 2016.12.27-2017.01.03

Forward Time

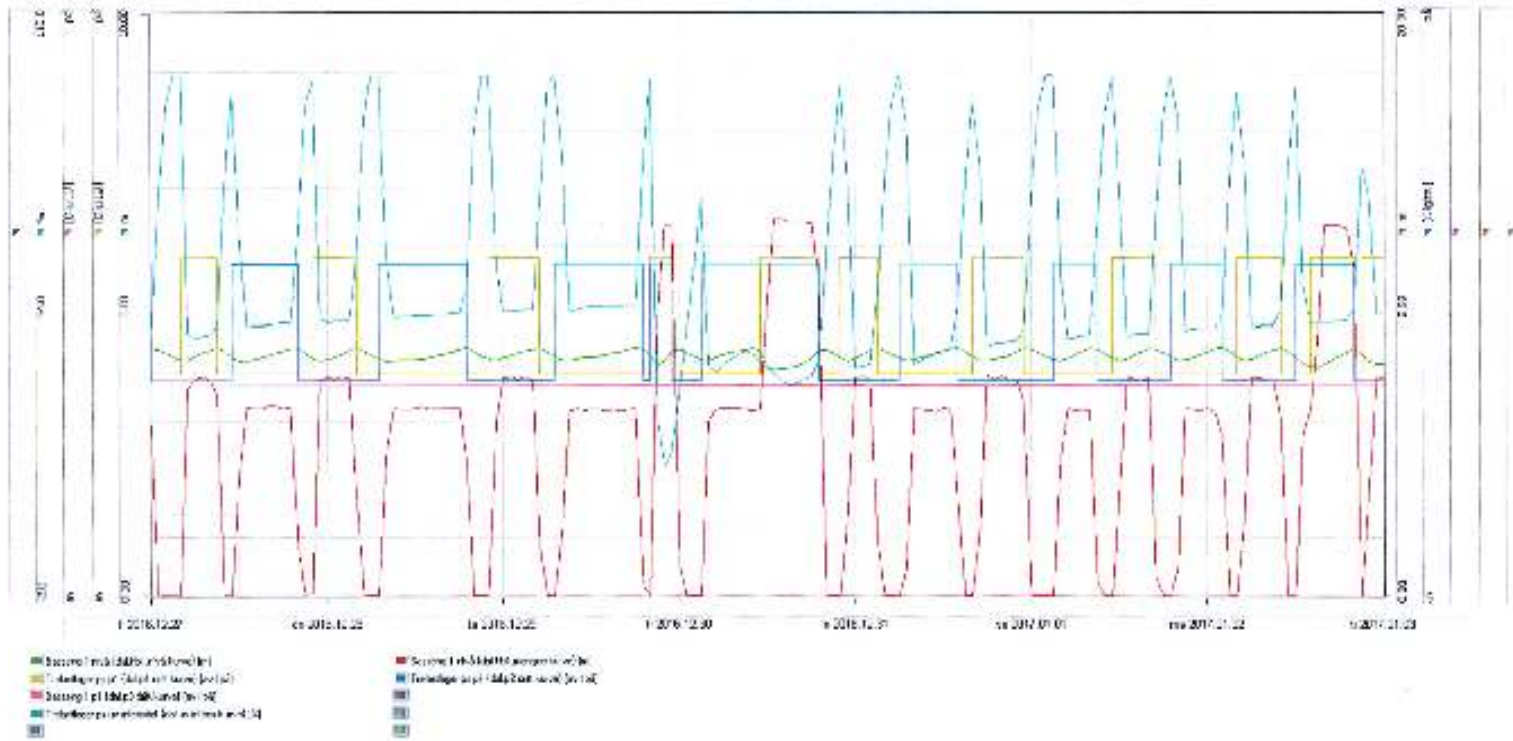

- **30. desember 2016 kl. 10:08 Drikkevandet i Luster er forureina** • Drikkevandet knytt til Dale vassverk i bygda Luster er forureina etter lekkasjen i ein møkkakjellar i går kveld. Det opplyser leiar for teknisk drift i Luster kommune, Terje Arild Kveane. Alle abonnentane som er knytt til vassverket for Dale sentrum må no koke vatnet sitt. Dette gjeld folk som mellom anna bur i Bringebakkane byggefelt, Luster omsorgssenter, inn mot Solstrand og ut mot Døsen. Luster omsorgssenter vil få køyrt til seg ein tank med reint vatn.



**NRK**

Opphavsrett NRK © 2017

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Hildegunn Soldal





VATN: Gudny Alme på Lustrabui frykta for vatnet, og tappa torsdag i bøtter for å vera på den sikre sida. (Foto: Wenche Schanke Eikum)

## Innfører kokepåbod etter utslepp av gjødsel

Luster kommune melder fredag på sine nettsider at alle som er knytte til Dale vassverk inntil vidare må koka vatnet, grunna fare for ureina vatn.

Wenche Schanke Eikum  
wenche@sognavis.no

Publisert 30.12.2016 kl. 10.49. Oppdatert kl. 10.54.

Fleire titals kubikk møkkavatn lak torsdag kveld ut av møkkakjellaren til bonde Arve Henning Bringe, og rann ned gjennom heile Bringebakkane til fjorden.

### Bakeri

Ei av dei som fryktar ureina vatn, er Gudny Alme, ein av eigarane til bakeriet Lustrabui.

- Eg er så redd det kjem møkkavatn i kranene våre, sa Alme til Sogn Avis torsdag kveld.

## Folk må koke vatnet – politiet opprettar straffesak

Fleire hundre abonnentar knytt til Dale vassverk i bygda Luster må koke vatnet sitt etter at drikkevandet vart forureina av lekkasjen i ein møkkakjellar torsdag kveld.



MØKKAFLAUM: Politiet opprettar straffesak etter lekkasjen i ein møkkakjellar i Luster.  
FOTO: ARVE UGLUM / NRK

**Odd Helge Brugrand** Journalist

© Publisert 30.12.2016, kl. 11:25

Folk som bur i heile Bringebakkane byggefelt, Luster omsorgssenter, ut mot Døsen og inn mot Solstrand er no ramma.

**Ved Luster omsorgssenter fryktar dei at stoda blir langvarig.**

– Det blir spennande å sjå om dette blir langvarig. Vi klarar nok alltid å koke vatnet og ta omsyn til det ei stund, men spørsmålet er om dette varar lenge, seier leiar Liv Hundshamar.

**Dei tilsette på omsorgssenteret har i dag kokt fleire femliters panner med vatn etter at bygda vart råka av møkkaflaumen.**

## Råka av møkkaflaum - politiet opprettar straffesak



KOKAR VATN: Folka på Luster omsorgssenter må inntil vidare koke vatnet sitt. Seinare idag vil det komme ein tank med rein vatn. (Foto: Luster kommune)

Av HELENE SOLHEIM

30. desember 2016, kl. 13:56 ▾

- \* 30.12. 10:42 *På grunn av fare for ureina vatn må alle som er tilknytte Dale vassverk inntil vidare koke vatnet. Det blir sett ut tank med drikkevatt ved omsorgssenteret.*
- \* 30.12.Landbruk synfaring
- \* 30.12. Vassstank
- \* 30.12. Vassprøvar
- \* 31.12. Ureina råvatn. Fine nettprøver.
- \* 03.01. Kommunelege, vurdering UV
- \* Reingjering øvre/nedre basseng/vassgjennomstrømming
- \* UV i serie(Austevoll), stopper pumpene ved ureina kjelde
- \* 05.01. Montert UV-lampe
- \* 10.01. Ny SMS-varsel. Coli/e-coli
- \* 17.01.Melding koking
- \* 20.01.Oppheva kokepåbod

## \* Ulukke

### \* Melding

- \* Kven får melding-gjennomgang

### \* Vaktordning/rutinar

- \* Stoppa pumper
- \* Ikkje nytte kom. vatn til spyling

### \* Evaluering

### \* Læring

### \* Utbetring

\* Dale vassverk